ADEGA SOLE 24 GARRAFAS BUILT-IN

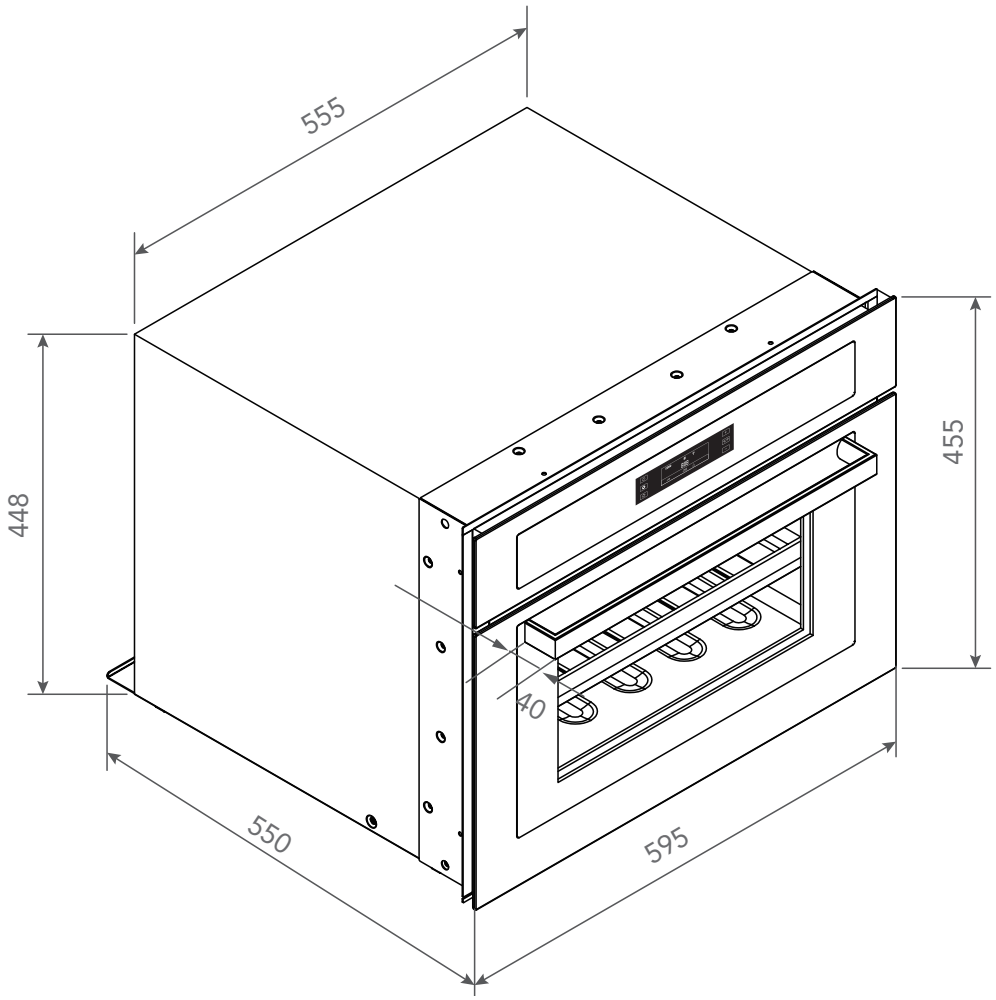

Medidas em milímetros

Ventilação e Local de Instalação

O nicho de instalação da Adega deve ser bem ventilado; caso contrário, o funcionamento normal pode ser prejudicado. O nicho não deve ser fornecido com placa traseira e a dissipação de calor deve atender aos seguintes requisitos listados a seguir.

Espaços críticos para as dimensões do nicho, devem ser seguidas conforme imagem do diagrama a seguir.

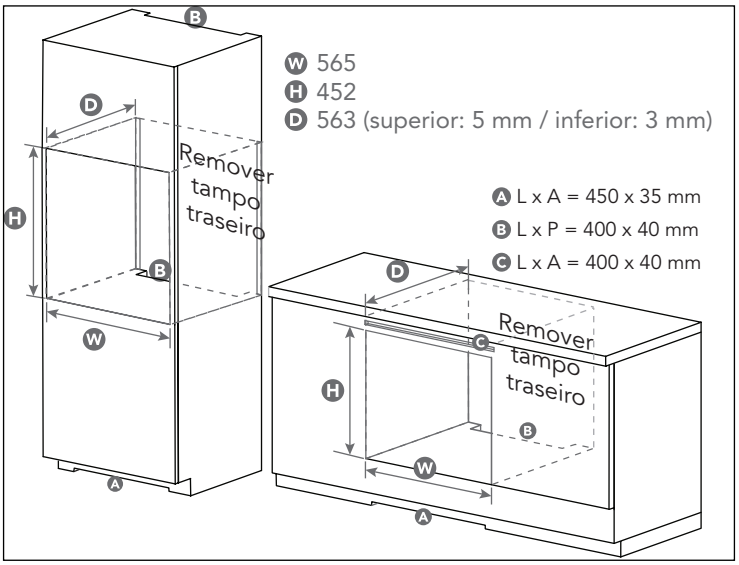

NOTA: A seção transversal de ventilação livre acima da Adega deve ser de pelo menos 200 cm². O fluxo de ar passa por baixo da porta.

- **Tipos de saída de ar:** Diretamente acima da Adega; Acima da unidade superior; Da frente da unidade superior com grelha decorativa.

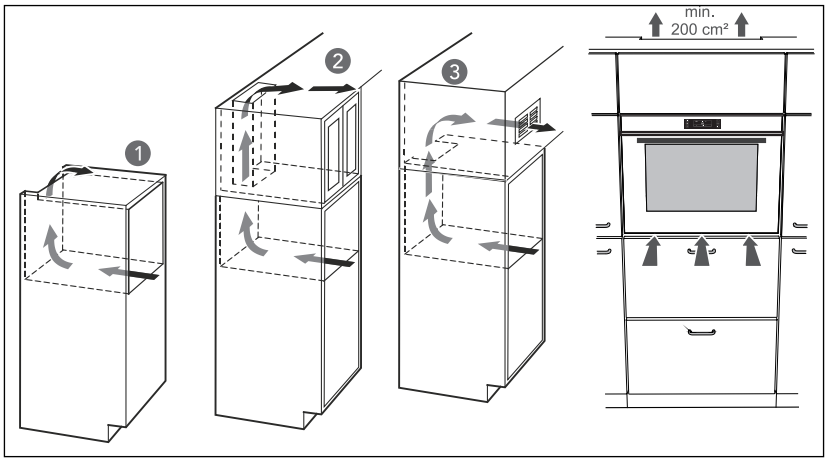

Instalação Flush da Adega
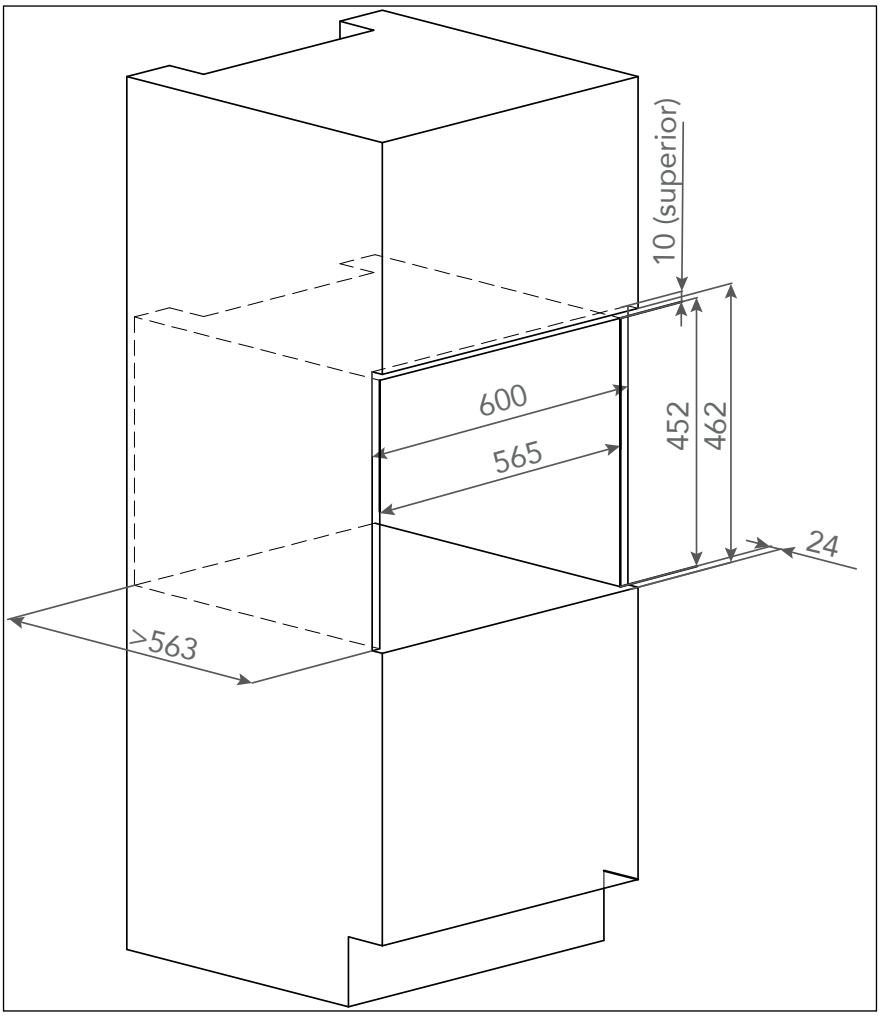
Para garantir a correta instalação flush da sua Adega, é essencial seguir as seguintes dimensões apresentadas na imagem a seguir.